



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОЭНЕРГО-  
СЕРВИС - ПРОЕКТ»

650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 70, пом. 28, тел/факс: (3842) 64-33-31

ИНН 4205284706/ КПП 420501001 / ОГРН 1144205004811

E-mail: tes-proekt@tessib.ru

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Отдел жизнеобеспечения  
Ижморского муниципального района»



**Схема теплоснабжения  
Троицкого сельского поселения  
на период 2014-2019 г.г. с перспективой до 2030 г**

**Пояснительная записка**

**Схема теплоснабжения  
Троицкого сельского поселения на 2014-2019 г.г.  
с перспективой до 2029 г.**

**Пояснительная записка**

Директор проектов

И.С. Фролов

**Исполнители:**

Главный инженер

В.И. Маврушин

Ведущий инженер-проектировщик

В.С. Войнов

Инженер-проектировщик

А.Е. Черемовский

Инженер-проектировщик

М.В. Сотникова

Кемерово 2014

## Содержание

Введение.....	7
1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа .....	10
1.1. Общая часть .....	10
1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.....	10
1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности).....	12
1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах .....	14
2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей .....	15
2.1. Радиусы эффективного теплоснабжения.....	15
2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.....	18
2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.....	18
2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть .....	19
2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии.....	22
2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто .....	22
2.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям .....	23
2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей .....	25
2.9. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям,	

и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.....	25
2.10. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф .....	25
3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок.....	26
3.1. Порядок расчета перспективных балансов производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах .....	26
3.1.1. Общие положения .....	26
3.1.2. Определение расчетного часового расхода воды для расчета производительности водоподготовки .....	27
3.1.3. Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителя .....	28
3.1.4. Определение расхода воды на собственные нужды водоподготовительных установок.....	30
3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплотребляющими установками.....	32
3.3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.....	35
4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.....	36
4.1. Общие положения .....	36
4.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии.....	36
4.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку.....	37
4.4. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.....	37
4.5. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.....	37

4.6. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы.....	37
4.7. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии .....	38
4.8. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы .....	38
4.9. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии .....	38
4.10. Оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии систем теплоснабжения.....	38
4.11. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.....	39
5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей .....	40
5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) .....	40
5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку .....	40
5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.....	40
5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных .....	41
5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения расчетных расходов теплоносителя .....	41

5.6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.....	42
6. Перспективные топливные балансы .....	43
7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение .....	47
7.1. Общие положения .....	47
7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе .....	49
7.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них.....	51
7.4. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения .....	53
7.5. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения ....	55
8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).....	57
9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии .....	59
10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.....	60

## Введение


«Схема теплоснабжения Троицкого сельского поселения на период 2014-2019 г.г. с перспективой до 2030 г.» выполняется на основании Муниципального контракта на оказание услуг № 32 от 28.08.2014 г. заключенного между МКУ «Отдел жизнеобеспечения Ижморского муниципального района» и ООО «ТеплоЭнергоСервис-Проект», в объеме согласованного Технического задания, в соответствии с ФЗ №190 «О теплоснабжении» и ПП РФ № 154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В схеме теплоснабжения обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих энергетических источников и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

В качестве исходной информации при выполнении работ используются данные представленные Администрацией муниципального района, теплоснабжающей организацией ООО «КРК-Ижморский».

В состав Троицкого сельского поселения (рис. 1) входят шесть населенных пункта:

- село Троицкое (является административным центром сельского поселения)
- поселок 324 км;
- село Воскресенка;
- деревня Листвянка;
- село Ломачевка;
- полустанок Иверка.

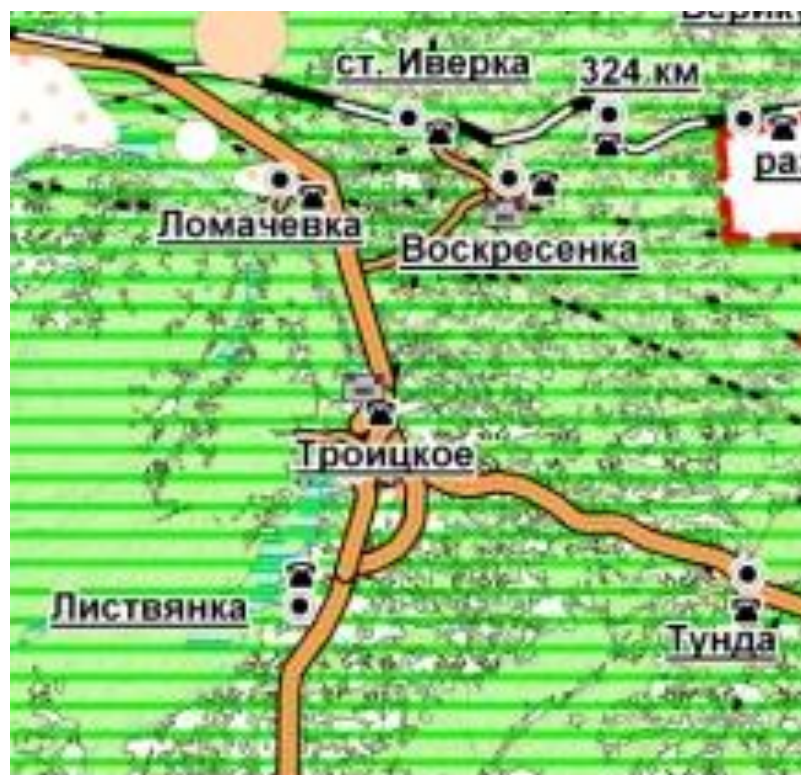

**Рис.1. Расположение населенных пунктов Троицкого сельского поселения**

На территории Троицкого сельского поселения находятся три централизованных источника тепловой энергии, расположенных в с. Троицкое, с. Ломачевка, с. Воскресенка, находящихся на балансе ООО «КРК-Ижморский»:

котельная СОШ с. Троицкое;

котельная ДК с. Ломачевка;

котельная ДК с. Воскресенка.

Состав и техническая характеристика котельных приведены в таблице 1.

**Таблица 1. Состав и техническая характеристика оборудования котельных**

№	Наименование котельной	Состав и тип оборудования	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Год ввода оборудования в эксплуатацию	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч			
					Отопление	Вентиляция	ГВС	Всего
<b>ООО «КРК-Ижморский»</b>								
1	Котельная СОШ с. Троицкое	КВр-1,25	1,07	2013	0,633	-	0,009	0,642
		КВр-1,25	1,07	2013				
2	Котельная ДК с. Ломачевка	Тайга 5	0,1	2008	0,085	-	0,0001	0,0851
3	котельная ДК с. Воскресенка	Тайга 7	0,026	2007	0,016		0,00005	0,01605
		Тайга 7	0,026	2007				



Технологическая схема котельных предусматривает подачу тепловой энергии в виде горячей воды по температурному графику 75-60°С, для целей отопления и ГВС. Продолжительность отопительного периода 242 дня. Химводоподготовка на котельных отсутствует.

Установленная мощность котельной СОШ с. Троицкое – 2,14 Гкал/ч. Система теплоснабжения – 2-х трубная тупиковая. Прокладка трубопроводов тепловых сетей надземная, подземная. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минеральной ваты. Общая протяженность тепловых сетей котельной в двутрубном исчислении – 349 м.

Установленная мощность котельной ДК с. Ломачевка – 0,1 Гкал/ч. Котельная расположена в здании потребителя.

Установленная мощность котельной ДК с. Воскресенка – 0,052 Гкал/ч. Котельная расположена в здании потребителя.

Основным видом топлива является каменный уголь марки Д, который добывается на разрез Виноградовский. Приборы учета тепловой энергии отсутствуют.

## **1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа**

### **1.1. Общая часть**

В данном разделе представлен прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей на период с 2014г. до 2029 г. с разбивкой на пяти-летние периоды: 2014-2019 г.г.; 2019-2024 г.г. и 2024-2029 г.г.

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки на период до 2029 г. определялся по данным МКУ «Отдел жизнеобеспечения населения Ижморского муниципального района». В соответствии с представленным прогнозом в период с 2014г. до 2029 г. в Троицком сельском поселении не планируется строительство, расширение объектов перспективного строительства общественных зданий (детских садов, школ, общественных центров и т.п.).

Зона застройки индивидуальными жилыми домами не учитывается в расчетах перспективной нагрузки системы теплоснабжения.

Таким образом, динамика изменения прироста жилого фонда и общественных зданий представлена в таблице 2.

### **1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления**

В соответствии с прогнозом перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель на период с 2014г. до 2029 г. в Троицком сельском поселении не планируется строительство, расширение объектов перспективного строительства общественных зданий (детских садов, школ, общественных центров и т.п.).

**Таблица 2. Перспективное изменение строительных площадей с разделением на расчетные периоды до 2028 года**

Наименование объекта	Площадь, м <sup>2</sup>			
	прирост 2014-2019 г.г.	прирост 2019-2024 г.г.	прирост 2024-2029 г.г.	прирост 2014-2029 г.г.
<b>Троицкое сельское поселение</b>				
Общественные здания	0	0	0	0
Жилые здания	0	0	0	0
<b>ИТОГО:</b>	0	0	0	0

### **1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)**

В соответствии с прогнозом перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель на период с 2014г. до 2029 г. в Троицком сельском поселении не планируется строительство, расширение объектов перспективного строительства общественных зданий (детских садов, школ, общественных центров и т.п.).

**Таблица 3. Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки в период до 2029 г.**

Наименование поселения	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Тепловая нагрузка, Гкал/ч			
	Отопление	Вентиляция	ГВС	ИТОГО	Отопление	Вентиляция	ГВС	ИТОГО	Отопление	Вентиляция	ГВС	ИТОГО	Отопление	Вентиляция	ГВС	ИТОГО
	2014 г.				2019 г.				2024 г.				2029 г.			
Троицкое сельское поселение	0,734	0	0,009	0,743	0,734	0	0,009	0,743	0,734	0	0,009	0,743	0,734	0	0,009	0,743

Анализ данных таблицы 3 показывает, что в период 2014-2029 гг. нагрузки жилого и общественного фонда сохранятся на уровне показателей 2014 года.

Расчетные нагрузки системы теплоснабжения для обеспечения теплом в 2029 г. в целом составят 0,743 Гкал/ч, в том числе нагрузки отопления – 0,734 Гкал/ч, нагрузки вентиляции отсутствуют, нагрузки ГВС – 0,009 Гкал/ч.

#### **1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах**

По данным прогноза перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель на период с 2014г. до 2029 г. строительство новых промышленных предприятий на территории Троицкого сельского поселения на ближайшую перспективу не планируется.

## 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

### 2.1. Радиусы эффективного теплоснабжения

Максимальное расстояние в системе теплоснабжения от ближайшего источника тепловой энергии до теплопотребляющей установки, при превышении которого подключение потребителя к данной системе теплоснабжения экономически нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения, носит название радиуса эффективного теплоснабжения. Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии. С другой стороны подключение дополнительной тепловой нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом понятием радиуса эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации тепловой энергии компенсирует возрастание расходов при подключении удаленного потребителя.

Эффективный радиус теплоснабжения рассчитан для действующего источника тепловой энергии путем применения фактических удельных затрат на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии.

В основу расчетов радиуса эффективного теплоснабжения от теплового источника положены полуэмпирические соотношения, которые впервые были приведены в «Нормы по проектированию тепловых сетей» (Энергоиздат, М., 1938 г.). Для приведения указанных зависимостей к современным условиям функционирования системы теплоснабжения использован эмпирический коэффициент, предложенный В.Н. Папушкиным (ВТИ, Москва),  $K = 563$ .

Эффективный радиус теплоснабжения определялся из условия минимизации удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источников:

$$S = A + Z \rightarrow \min, \text{руб./Гкал/ч}$$

где  $A$  - удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

$Z$  - удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с минимальным радиусом теплоснабжения использовались следующие аналитические выражения:

$$A = \frac{1050 \cdot R^{0,48} \cdot B^{0,26} \cdot S}{\Pi^{0,62} \cdot H^{0,19} \cdot \Delta\tau^{0,38}}, \text{руб./Гкал/ч}$$

$$Z = b + \frac{30 \cdot 10^6 \cdot \varphi}{R^2 \cdot \Pi}, \text{руб./Гкал/ч}$$

R - максимальный радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потери напора на гидравлическое сопротивление при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

S - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м<sup>2</sup>;

B - среднее количество абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, шт./км<sup>2</sup>;

Π - тепловая плотность района, Гкал/ч\*км<sup>2</sup>;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,0 для котельных.

С учетом уточненных эмпирических коэффициентов связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с максимальным радиусом теплоснабжения определялась по следующей полуэмпирической зависимости, выраженной формулой:

$$S = b + \frac{30 \cdot 10^8 \cdot \varphi}{R^2 \cdot \Pi} + \frac{95 \cdot R^{0,86} \cdot B^{0,26} \cdot S}{\Pi^{0,62} \cdot H^{0,19} \cdot \Delta\tau^{0,38}}.$$

Для выполнения условия по минимизации удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника, полученная зависимость была продифференцирована по параметру R и ее производная приравнена к нулю:

$$R_s = 563 \cdot \left(\frac{\varphi}{S}\right)^{0,35} \cdot \frac{H^{0,07}}{B^{0,09}} \cdot \left(\frac{\Delta\tau}{\Pi}\right)^{0,13}.$$

По полученной формуле определен эффективный радиус теплоснабжения для котельных Троицкого сельского поселения. Результаты расчетов приведены в таблице 4.

**Полученные значения радиусов носят ориентировочный характер и не отражают реальную картину экономической эффективности, так как критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.**



**Таблица 4. Расчет эффективного радиуса теплоснабжения котельных Троицкого сельского поселения на 2014 г.**

Параметр	Обозначение	Ед. изм.	Котельная СОШ с. Троицкое	Котельная ДК с. Ломачевка	Котельная ДК с. Воскресенка
Поправочный коэффициент «фи»	$\varphi$	-	1	1	1
Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети	S	руб./м <sup>2</sup>	150000	150000	150000
Потери давления в тепловой сети	H	м.вод.ст.	4,5	3,8	2,3
Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения	B	шт./км <sup>2</sup>	106,56	4444,44	6666,67
Теплоплотность района	П	Гкал/ч/км <sup>2</sup>	13,68	126,07	107,00
Площадь зоны действия источника	-	км <sup>2</sup>	0,047	0,001	0,0002
Количество абонентов в зоне действия источника	-	шт.	5	3	1
Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей	-	Гкал/ч	0,64	0,09	0,02
Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали	-	м	259	45	15
Расчетная температура в подающем трубопроводе	-	°С	75	75	75
Расчетная температура в обратном трубопроводе	-	°С	60	60	60
Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети	$\Delta\tau$	°С	15	15	15
Эффективный радиус	R	км	6,42	3,40	3,23

## 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Границы существующей зоны действия котельных Троицкого сельского поселения изображены на рисунке 2. Границы зоны действия котельных ДК с. Ломачевка и ДК с. Воскресенка не показаны в связи с тем, что котельные находятся в зданиях потребителей.

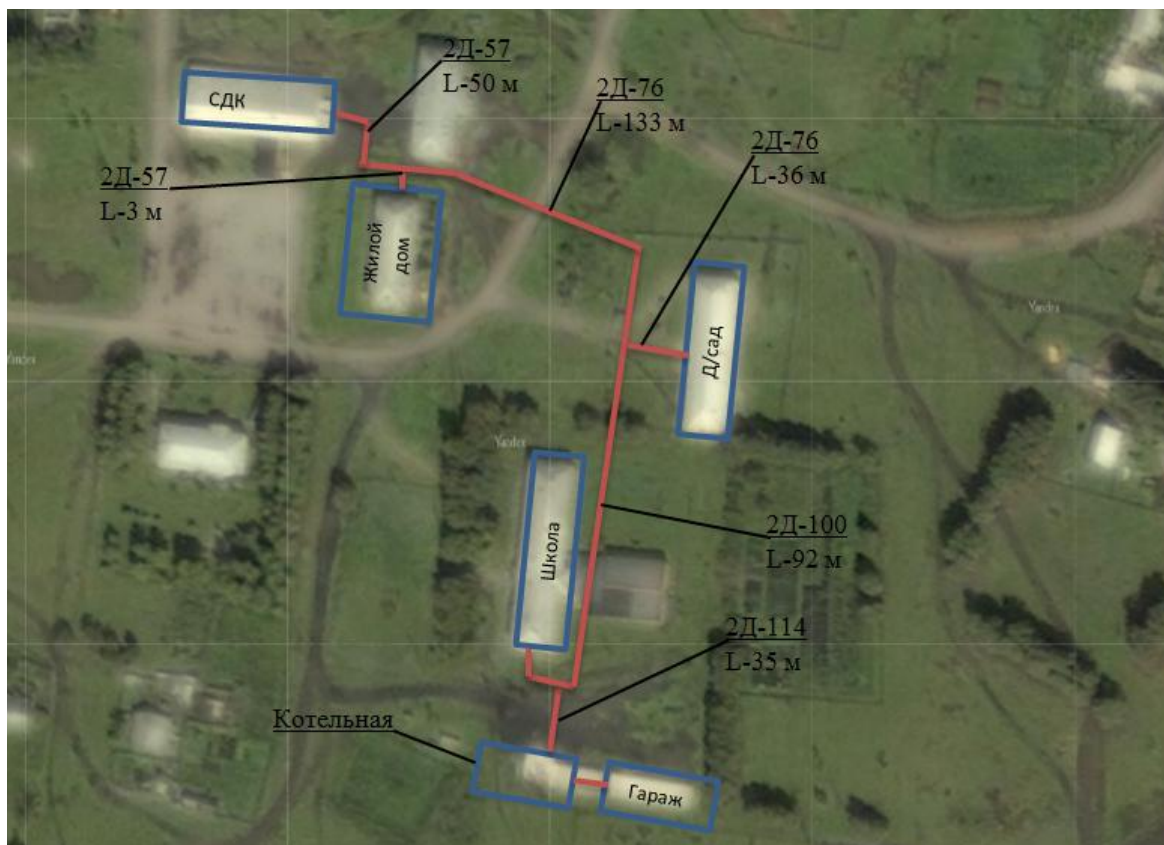


Рис. 2. Существующая зона действия котельной СОШ с. Троицкое

## 2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоя-

нию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. Схемой теплоснабжения не предусмотрено использование индивидуального теплоснабжения.

#### **2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть**

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2014-2029 г.г. представлены в таблицах 5, 6, 7.

**Таблица 5. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной СОШ с. с. Троицкое по состоянию на 2014-2029 г.г.**

Год	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	Собственные нужды источника, Гкал/ч	Тепловые потери в сетях, Гкал/ч	Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч
2014	2,14	2,14	0,0052	0,0181	0,64	1,47
2015	2,14	2,14	0,0052	0,0181	0,64	1,47
2016	2,14	2,14	0,0052	0,0181	0,64	1,47
2017	2,14	2,14	0,0052	0,0181	0,64	1,47
2018	2,14	2,14	0,0052	0,0181	0,64	1,47
2019	2,14	2,14	0,0052	0,0181	0,64	1,47
2020	2,14	2,14	0,0052	0,0181	0,64	1,47
2021	2,14	2,14	0,0052	0,0181	0,64	1,47
2022	2,14	2,14	0,0052	0,0181	0,64	1,47
2023	2,14	2,14	0,0052	0,0181	0,64	1,47
2024	2,14	2,14	0,0052	0,0181	0,64	1,47
2025	2,14	2,14	0,0052	0,0181	0,64	1,47
2026	2,14	2,14	0,0052	0,0181	0,64	1,47
2027	2,14	2,14	0,0052	0,0181	0,64	1,47
2028	2,14	2,14	0,0052	0,0181	0,64	1,47
2029	2,14	2,14	0,0052	0,0181	0,64	1,47

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2014-2029 г.г. не наблюдается.

**Таблица 6. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной ДК с. Ломачевка по состоянию на 2014-2029 г.г.**

<b>Год</b>	<b>Установлен- ная тепловая мощность, Гкал/ч</b>	<b>Располагае- мая тепловая мощность, Гкал/ч</b>	<b>Собственные нужды ис- точника, Гкал/ч</b>	<b>Тепловые потери в сетях, Гкал/ч</b>	<b>Тепловая нагрузка потребите- лей, Гкал/ч</b>	<b>Ре- зерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч</b>
2014	0,10	0,10	0,001	0	0,085	0,01
2015	0,10	0,10	0,001	0	0,085	0,01
2016	0,10	0,10	0,001	0	0,085	0,01
2017	0,10	0,10	0,001	0	0,085	0,01
2018	0,10	0,10	0,001	0	0,085	0,01
2019	0,10	0,10	0,001	0	0,085	0,01
2020	0,10	0,10	0,001	0	0,085	0,01
2021	0,10	0,10	0,001	0	0,085	0,01
2022	0,10	0,10	0,001	0	0,085	0,01
2023	0,10	0,10	0,001	0	0,085	0,01
2024	0,10	0,10	0,001	0	0,085	0,01
2025	0,10	0,10	0,001	0	0,085	0,01
2026	0,10	0,10	0,001	0	0,085	0,01
2027	0,10	0,10	0,001	0	0,085	0,01
2028	0,10	0,10	0,001	0	0,085	0,01
2029	0,10	0,10	0,001	0	0,085	0,01

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2014-2029 г.г. не наблюдается.

**Таблица 7. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной ДК с. Воскресенка по состоянию на 2014-2029 г.г.**

Год	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	Собственные нужды источника, Гкал/ч	Тепловые потери в сетях, Гкал/ч	Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч
2014	0,05	0,05	0	0	0,016	0,036
2015	0,05	0,05	0	0	0,016	0,036
2016	0,05	0,05	0	0	0,016	0,036
2017	0,05	0,05	0	0	0,016	0,036
2018	0,05	0,05	0	0	0,016	0,036
2019	0,05	0,05	0	0	0,016	0,036
2020	0,05	0,05	0	0	0,016	0,036
2021	0,05	0,05	0	0	0,016	0,036
2022	0,05	0,05	0	0	0,016	0,036
2023	0,05	0,05	0	0	0,016	0,036
2024	0,05	0,05	0	0	0,016	0,036
2025	0,05	0,05	0	0	0,016	0,036
2026	0,05	0,05	0	0	0,016	0,036
2027	0,05	0,05	0	0	0,016	0,036
2028	0,05	0,05	0	0	0,016	0,036
2029	0,05	0,05	0	0	0,016	0,036

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2014-2029 г.г. не наблюдается.

По данным прогноза перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель на период с 2014г. до 2029 г. строительство новых промышленных предприятий на территории Троицкого сельского поселения на ближайшую перспективу не планируется.

## 2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии рассчитаны как отношение расхода тепловой энергии на отопление помещения каждой котельной к суммарному расходу собственных нужд рассчитанным согласно Порядку определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323. Значение для котельной СОШ с. Троицкое – 37,25%, значения для котельной ДК с. Ломачевка и для котельной ДК с. Воскресенка отсутствуют, вследствие того, что помещения котельных расположены в зданиях потребителей и отдельно не отапливаются. Полученные существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии сведены в таблицу 8.

**Таблица 8. Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии**

Номер, наименование котельной	Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/ч			
	2014 год	2019 год	2024 год	2029 год
Котельная СОШ с. Троицкое	0,0019	0,0019	0,0019	0,0019
Котельная ДК с. Ломачевка	0	0	0	0
Котельная ДК с. Воскресенка	0	0	0	0

## 2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

В таблице 9 приведены значения существующей и перспективной тепловой мощности котельных нетто, то есть располагаемой мощности котельной без учета затрат тепловой энергии на собственные нужды.

**Таблица 9. Тепловая мощность котельных нетто**

Номер, наименование котельной	Тепловая мощность котельных нетто, Гкал/ч			
	2014 год	2019 год	2024 год	2029 год
Котельная СОШ с. Троицкое	2,14	2,14	2,14	2,14
Котельная ДК с. Ломачевка	0,10	0,10	0,10	0,10
Котельная ДК с. Воскресенка	0,05	0,05	0,05	0,05

### **2.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям**

Существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь рассчитаны согласно Порядку определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513). В ходе проведения расчетов, доля потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов составили для котельной СОШ с. Троицкое – 96,4%; доля тепловой энергии с потерями теплоносителя на компенсацию этих потерь – 3,6 %. Для котельных ДК с. Ломачевка и ДК с. Воскресенка потери отсутствуют, т.к. котельные расположены в помещениях потребителей.

Полученные существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь сведены в таблицу 10.

**Таблица 10. Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям**

Номер, наименование котельной	Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч											
	2014 год			2019 год			2024 год			2029 год		
	через изоля- цию	с затратами теплоноси- теля	всего	через изоля- цию	с затратами теплоноси- теля	всего	через изоля- цию	с затратами теплоноси- теля	всего	через изоля- цию	с затратами теплоноси- теля	всего
Котельная СОШ с. Тро- ицкое	0,017	0,001	0,018	0,017	0,001	0,018	0,017	0,001	0,018	0,017	0,001	0,018
Котельная ДК с. Ломачевка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котельная ДК с. Воскресен- ка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## **2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей**

Данные по затратам тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

## **2.9. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности**

Значения резерва тепловой мощности источников теплоснабжения представлено в таблицах 5, 6, 7.

Резервы тепловой мощности сохраняется при развитии системы теплоснабжения на всех этапах реализации схемы теплоснабжения Троицкого сельского поселения.

Аварийный резерв тепловой мощности источников тепловой энергии достаточен для поддержания котельной в работоспособном состоянии. Договоры с потребителями на поддержание резервной тепловой мощности отсутствуют.

## **2.10. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф**

Потребители с заключенными договорами на поддержание резервной тепловой мощности, с долгосрочными договорами теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, с долгосрочными договорами, в отношении которых установлен долгосрочный тариф отсутствуют.

### **3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок**

#### **3.1. Порядок расчета перспективных балансов производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах**

##### **3.1.1. Общие положения**

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, содержат обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

Расчет нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 № 325.

Расчет выполнен с разбивкой по пятилетним периодам, начиная с текущего момента, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплоснабжения потребителей.

В связи с отсутствием приборов учета на источниках тепловой энергии и у потребителей произвести сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя не возможно.

### **3.1.2. Определение расчетного часового расхода воды для расчета производительности водоподготовки**

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения принимался в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м<sup>3</sup> на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м<sup>3</sup> на 1 МВт - при открытой системе и 30 м<sup>3</sup> на 1 МВт средней нагрузки - при отдельных сетях горячего водоснабжения.

Внутренние объемы системы теплоснабжения определены расчетным путем по удельному объему воды в радиаторах чугунных высотой 500 мм при расчетном темпера-

турном графике отопления и по присоединенной расчетной отопительно-вентиляционной нагрузке по «Методическим указаниям по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды" (СО 153-34.20.523 (4) - 2003 Москва 2003).

### 3.1.3. Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителя

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

-затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

-технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

-технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м<sup>3</sup>, определялись по формуле:

$$G_{\text{ут.н}} = aV_{\text{год}}n_{\text{год}}10^{-2} = m_{\text{ут.год.н}}n_{\text{год}},$$

где  $a$  – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м<sup>3</sup>/чм<sup>3</sup>, установленная правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;

$V_{\text{год}}$  – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м<sup>3</sup>;

$n_{\text{год}}$  – продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч;

$m_{\text{ут.год.н}}$  – среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м<sup>3</sup>/ч.

Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей,  $\text{м}^3$ , определялась из выражения:

$$V_{\text{год}} = (V_{\text{от}}n_{\text{от}} + V_{\text{л}}n_{\text{л}}) / (n_{\text{от}} + n_{\text{л}}) = (V_{\text{от}}n_{\text{от}} + V_{\text{л}}n_{\text{л}}) / n_{\text{год}},$$

где  $V_{\text{от}}$  и  $V_{\text{л}}$  – емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотапительном периодах,  $\text{м}^3$ ;

$n_{\text{от}}$  и  $n_{\text{л}}$  – продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотапительном периодах, ч.

При расчете значения среднегодовой емкости учитывалась емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года; емкость трубопроводов, образуемую в результате реконструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году; емкость трубопроводов, временно выводимых из использования для ремонта, и продолжительность ремонтных работ.

При определении значения среднегодовой емкости тепловой сети в значении емкости трубопроводов в неотапительном периоде учитывалось требование правил технической эксплуатации о заполнении трубопроводов деаэрированной водой с поддержанием избыточного давления не менее  $0,5 \text{ кгс/см}^2$  в верхних точках трубопроводов.

Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принималась в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включались.

Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимались в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяемые конструкцией указанных приборов и технологией обеспечения нормального функционирования тепловых сетей и оборудования, в расчете нормативных значений потерь теплоносителя не учитывались из-за отсутствия в тепловых сетях поселения действующих приборов автоматики или защиты такого типа.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производилось с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов и принималось в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

При изменении емкости (внутреннего объема) трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, на 5%, ожидаемые значения показателя «потери сетевой воды» допускается определять по формуле:

$$G_{псв}^{план} = G_{псв}^{норм} \frac{\sum V_{ср.г}^{план}}{\sum V_{ср.г}^{норм}},$$

где:  $G_{псв}^{план}$  – ожидаемые годовые потери сетевой воды на период регулирования, м<sup>3</sup>;

$G_{псв}^{норм}$  – годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, в соответствии с энергетическими характеристиками, м<sup>3</sup>;

$\sum V_{ср.г}^{план}$  – ожидаемый суммарный среднегодовой объём тепловых сетей, м<sup>3</sup>;

$\sum V_{ср.г}^{норм}$  – суммарный среднегодовой объём тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, принятый при разработке энергетических характеристик, м<sup>3</sup>.

### **3.1.4. Определение расхода воды на собственные нужды водоподготовительных установок**

Расход воды на собственные нужды водоподготовительных установок зависит от ряда факторов, основными из которых являются:

- принципиальная схема водоподготовки;
- качество исходной воды;

- рабочая обменная емкость применяемых ионитов;
- удельный расход воды на регенерацию и требуемую отмывку свежего ионита;
- степень отмывки ионита от продуктов регенерации;
- повторное использование части отмывочных вод (на взрыхление ионитов, на приготовление регенерирующих растворов).

Для определения расчетного расхода воды на собственные нужды водоподготовительных установок использовались усредненные данные, приведенные в таблицах 2-14, 2-15 тома 1 «Водоподготовка и водный режим парогенераторов» «Справочника химика-энергетика» под общей редакцией С.М. Гурвича (М. Энергия, 1972).

По приведенным ниже формулам определен расход воды на собственные нужды водоподготовительного аппарата в процентах количества полученного в нем фильтрата:

- для натрий-катионитного фильтра первой ступени с загруженным в фильтр сульфуголем

$$P_{Na1} = P_{и} * 100 Ж_0 / e_{cy},$$

- для натрий-катионитного фильтра первой ступени с загруженным в фильтр катионитом КУ-2

$$P_{Na1} = P_{и} * 100 Ж_0 / e_{KY-2},$$

- для натрий-катионитного фильтра второй ступени с загруженным в фильтр сульфуголем

$$P_{Na2} = P_{и} (100 + P_{Na1}) Ж_{Na1} / e_{cy},$$

- для натрий-катионитного фильтра второй ступени с загруженным в фильтр катионитом КУ-2

$$P_{Na1} = P_{и} (100 + P_{Na1}) Ж_{Na1} / e_{KY-2},$$

где:

$P_{и}$  – удельный расход воды на собственные нужды ионита м<sup>3</sup>/ м<sup>3</sup>:

для катионита сульфуголь в Na-форме для фильтра первой ступени – 4,7;

для катионита сульфуголь в Na-форме для фильтра второй ступени – 6,5;

для катионита КУ-2 в Na-форме для фильтра первой ступени – 7,7;

для катионита КУ-2 в Na-форме для фильтра второй ступени – 9,1.

$e_{cy}$  – значение обменной емкости, гэкв/л:

для катионита сульфуголь в Na-форме для фильтра первой ступени – 325;

для катионита сульфуголь в Na-форме для фильтра второй ступени – 100;

для катионита КУ-2 в Na-форме для фильтра первой ступени – 950;  
 для катионита КУ-2 в Na-форме для фильтра второй ступени – 2501.

$J_0$  – жесткость исходной воды, принята по значениям представленной теплоснабжающей организацией.

### 3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками

Расчет перспективных балансов производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками, в том числе в аварийных режимах на котельных был выполнен с учетом перспективного развития потребителей тепловой энергии.

Перспективный годовой расход объема теплоносителя приведен в таблице 11.

**Таблица 11. Годовой расход теплоносителя в зонах действия котельных Троицкого сельского поселения**

Параметры	Единицы измерения	2013	2014-2018	2019-2024	2024-2029
<b>ООО "КРК Ижморский"</b>					
<b>Котельная СОШ с. Троицкое</b>					
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. т/год	0,785	0,785	0,785	0,785
нормативные утечки теплоносителя	тыс. т/год	0,071	0,071	0,071	0,071
сверхнормативные утечки теплоносителя*	тыс. т/год	0	0	0	0
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**	тыс. т/год	0,714	0,714	0,714	0,714
<b>Котельная ДК с. Ломачевка</b>					
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. т/год	0,007	0,007	0,007	0,007
нормативные утечки теплоносителя	тыс. т/год	0,000	0,000	0,000	0,000
сверхнормативные утечки теплоносителя*	тыс. т/год	0	0	0	0
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**	тыс. т/год	0,007	0,007	0,007	0,007
<b>Котельная ДК с. Воскресенка</b>					
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. т/год	0,037	0,037	0,037	0,037
нормативные утечки теплоносителя	тыс. т/год	0	0	0	0
сверхнормативные утечки теплоносителя*	тыс. т/год	0	0	0	0
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**	тыс. т/год	0,037	0,037	0,037	0,037



ВСЕГО					
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	тыс. т/год	0,830	0,830	0,830	0,830
нормативные утечки теплоносителя	тыс. т/год	0,071	0,071	0,071	0,071
сверхнормативные утечки теплоносителя*	тыс. т/год	0	0	0	0
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**	тыс. т/год	0,758	0,758	0,758	0,758

**Примечание:** \* - в связи с отсутствием приборов учета на источниках тепловой энергии и у потребителей данные о сверхнормативных утечках теплоносителя отсутствуют;

\*\* - расчетные значения.

В настоящее время на котельных Троицкого сельского поселения отсутствуют водоподготовительные установки. Для определения перспективной проектной производительности водоподготовительных установок указанных котельных, а также перспективной проектной производительности водоподготовительных установок на строящихся источниках рассчитаны годовые и среднечасовые расходы подпитки тепловой сети.

В таблице 12 представлены балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зоне действия котельных и перспективные значения подпитки тепловой сети, обусловленные нормативными утечками в тепловых сетях.

**Таблица 12. Баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зоне действия котельных Троицкого сельского поселения**

Параметры	Единицы измерения	2013	2014-2019	2019-2024	2024-2029
<b>ООО "КРК Ижморский"</b>					
<b>Котельная СОШ с. Троицкое</b>					
Установленная производительность водоподготовительной установки	тонн/ч	-	-	-	-
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	тонн/ч	0,1598	0,1598	0,1598	0,1598
- расчетные нормативные утечки теплоносителя	тонн/ч	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123
- расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**	тонн/ч	0,1475	0,1475	0,1475	0,1475
Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки	тонн/ч	0,0101	0,0101	0,0101	0,0101
Требуемая производительность водоподготовительной установки	тонн/ч	0,1698	0,1698	0,1698	0,1698
<b>Котельная ДК с. Ломачевка</b>					
Установленная производительность водоподготовительной установки	тонн/ч	-	-	-	-
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	тонн/ч	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015
- расчетные нормативные утечки теплоносителя	тонн/ч	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
- расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**	тонн/ч	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015
Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки	тонн/ч	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
Требуемая производительность водоподготовительной установки	тонн/ч	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016

<b>Котельная ДК с. Воскресенка</b>					
Установленная производительность водоподготовительной установки	тонн/ч	-	-	-	-
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	тонн/ч	0,0077	0,0077	0,0077	0,0077
- расчетные нормативные утечки теплоносителя	тонн/ч	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
- расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)**	тонн/ч	0,0077	0,0077	0,0077	0,0077
Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки	тонн/ч	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
Требуемая производительность водоподготовительной установки	тонн/ч	0,0082	0,0082	0,0082	0,0082

**Примечание:** \* - в связи с отсутствием приборов учета на источниках тепловой энергии и у потребителей данные о сверхнормативных утечках теплоносителя отсутствуют;

\*\* - расчетные значения.

Анализ таблицы 12 показывает, что расходы сетевой воды для существующих источников не увеличиваются.

Информация о предлагаемом оборудовании ВПУ для существующих котельных представлена в таблице 13.

**Таблица 13. Предложение по выбору водоподготовительных установок для источников теплоснабжения Троицкого сельского поселения**

№ п.п.	Наименование планировочного района	Наименование источника	Марка водоподготовительной установки	Производительность (номинальная – максимальная), м <sup>3</sup> /ч
1	Котельная СОШ с. Троицкое	Котельная	PentairWater TS 91-08*	0.8 – 1.0
2	Котельная ДК с. Ломачевка	Котельная	PentairWater TS 91-08*	0.8 – 1.0
3	Котельная ДК с. Воскресенка	Котельная	PentairWater TS 91-08*	0.8 – 1.0

**Примечание:** \* - марка оборудования в ходе проектирования может быть изменена.

### 3.3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Баланс производительности водоподготовительных установок в аварийных режимах приведен в таблице 14.

**Таблица 14. Баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в аварийных режимах работы систем теплоснабжения**

Наименование показателя	Единицы измерения	2013	2014-2019	2019-2024	2024-2029
<b>ООО "КРК Ижморский"</b>					
<b>Котельная СОШ с. Троицкое</b>					
Располагаемая производительность водоподготовительной установки	тонн/ч	-	1,00	1,00	1,00
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	штук	-	1	1	1
Емкость баков аккумуляторов	м <sup>3</sup>	-	3	3	3
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС	тонн/ч	0,16	0,16	0,16	0,16
<b>Котельная ДК с. Ломачевка</b>					
Располагаемая производительность водоподготовительной установки	тонн/ч	-	1,00	1,00	1,00
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	штук	-	1	1	1
Емкость баков аккумуляторов	м <sup>3</sup>	-	3	3	3
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС	тонн/ч	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Котельная ДК с. Воскресенка</b>					
Располагаемая производительность водоподготовительной установки	тонн/ч	-	1,00	1,00	1,00
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	штук	-	1	1	1
Емкость баков аккумуляторов	м <sup>3</sup>	-	3	3	3
Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС	тонн/ч	0,008	0,008	0,008	0,008

Как следует из таблицы 14 производительность водоподготовительных установок котельных Троицкого сельского поселения будет достаточна для обеспечения подпитки систем теплоснабжения химически очищенной водой в аварийных режимах работы.

## **4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии**

### **4.1. Общие положения**

По данным прогноза перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель на период с 2014г. до 2029 г. строительство новых промышленных предприятий на территории Троицкого сельского поселения на ближайшую перспективу не планируется.

При определении параметров развития систем теплоснабжения и расчетных перспективных тепловых нагрузок рассматривались исходные данные МКУ «Отдел жизнеобеспечения населения Ижморского муниципального района».

Таким образом, существующий состав теплогенерирующего и теплосетевого оборудования достаточен для теплоснабжения подключенных потребителей. В связи с этим, необходимость в реконструкции, с целью увеличения тепловой мощности или строительства новых котельных и тепловых сетей на территории Красноярского сельского поселения на ближайшую перспективу не требуется.

Решения по подбору инженерного оборудования источников тепла принимались на основании расчета ВПУ. Подбор ВПУ осуществлялся по прайс-листам и рекламной продукции каталогов заводов-изготовителей. Марки оборудования, указанного в мероприятиях по реконструкции источников теплоснабжения, приняты условно, при необходимости можно заменить на аналогичные.

### **4.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии**

На территории Троицкого сельского поселения не планируется строительство новых промышленных предприятий, и как следствие, строительство новых источников тепловой энергии не требуется.

#### **4.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку**

По данным прогноза перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель на период с 2014г. до 2029 г. строительство новых промышленных предприятий на территории Троицкого сельского поселения на ближайшую перспективу не планируется. Таким образом, существующий состав теплогенерирующего и теплосетевого оборудования достаточен для теплоснабжения подключенных потребителей. В связи с этим, необходимость в реконструкции, с целью увеличения тепловой мощности на территории Троицкого сельского поселения на ближайшую перспективу не требуется.

#### **4.4. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения**

На котельных Троицкого сельского поселения в 2017 г. планируется установить ВПУ марки PentairWater TS 91-08 или аналогичное оборудование.

#### **4.5. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных**

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Троицкого сельского поселения отсутствуют.

#### **4.6. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы**

Срок службы котлоагрегатов котельных Троицкого сельского поселения на настоящий момент не превышает 25 лет. В качестве мероприятий по продлению ресурса котлоагрегатов на котельной рекомендуется своевременно производить текущий и капитальный ремонт котельного оборудования.

#### **4.7. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии**

На перспективу до 2029 г. не планируется переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

#### **4.8. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы**

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Троицкого сельского поселения отсутствуют.

#### **4.9. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии**

Существующие и перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной нагрузке приведены в таблице 15.

**Таблица 15. Существующие и перспективные режимы загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке на период 2014-2029 г.**

Наименование котельной	Загрузка источников по присоединенной тепловой нагрузке, %			
	2014 г.	2019 г.	2024 г.	2029 г.
Котельная СОШ с. Троицкое	31%	31%	31%	31%
Котельная ДК с. Ломачевка	86%	86%	86%	86%
Котельная ДК с. Воскресенка	31%	31%	31%	31%

#### **4.10. Оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источников тепловой энергии систем теплоснабжения**

Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 75/60°C .

**4.11. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей**

Значения перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности представлены в таблицах 5,6,7 настоящего отчета.

## **5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей**

### **5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)**

Дефицит тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Троицкого сельского поселения отсутствует. По данным прогноза перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель на период с 2014г. до 2029 г. строительство новых промышленных предприятий на территории Троицкого сельского поселения на ближайшую перспективу не планируется. Таким образом, существующий состав теплогенерирующего и теплосетевого оборудования достаточен для теплоснабжения подключенных потребителей. В связи с этим, необходимость в реконструкции, с целью увеличения тепловой мощности, строительства источников тепловой энергии на территории Троицкого сельского поселения на ближайшую перспективу не требуется.

### **5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку**

Подключение перспективных тепловых нагрузок к котельным Троицкого сельского поселения не планируется.

### **5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения**

Источники тепловой энергии рассредоточены по территории Троицкого сельского поселения. Обеспечение возможности поставок тепловой энергии потребителям от раз-



личных источников в данной ситуации экономически не целесообразно.

**5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных**

Ликвидация котельных не планируется, перевод котельных в пиковый режим не предусматривается.

**5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения расчетных расходов теплоносителя**

Пропускная способность трубопроводов от котельных Троицкого сельского поселения обеспечивает необходимый располагаемый напор на вводах потребителей, подключенных к централизованному теплоснабжению.

## **5.6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения**


По данным анализа аварийности на тепловых сетях и теплоисточниках за 2008-2013 гг. не выявлены элементы, не отвечающие требованиям надежности теплоснабжения.

В данной ситуации строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (резервирующие перемычки между магистралями, резервные линии, кольцевые линии) экономически не целесообразно.

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения рекомендуется производить замену участков трубопроводов тепловых сетей во время плановых ремонтов.

## 6. Перспективные топливные балансы

Значения перспективных расходов основного вида топлива на источниках тепловой энергии приведены в таблице 16. На рисунке 2 представлены прогнозные значения потребления топлива котельными по периодам.

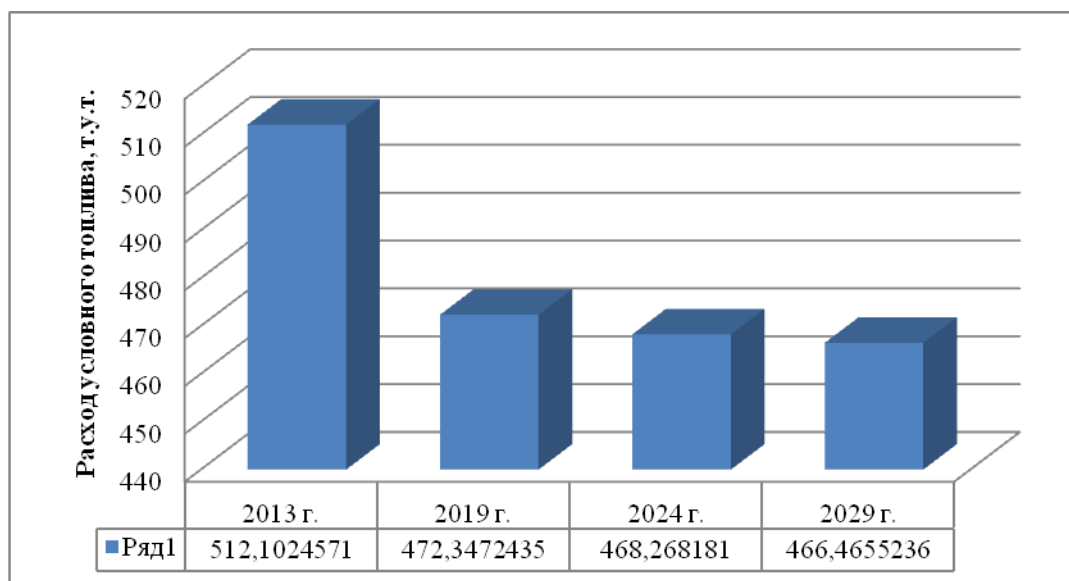

**Рис. 2. Перспективный расход условного топлива по периодам**

**Таблица 16. Топливный баланс системы теплоснабжения Троицкого сельского поселения**


Наименование котельной	2013 г.		2019 г.		2024 г.		2029 г.	
	Годовая выработка тепловой энергии, Гкал	Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т	Годовая выработка тепловой энергии, Гкал	Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т	Годовая выработка тепловой энергии, Гкал	Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т	Годовая выработка тепловой энергии, Гкал	Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т
Котельная СОШ с. Троицкое	1821,27	0,45	1821,27	0,41	1821,27	0,41	1821,27	0,41
Котельная ДК с. Ломачевка	227,92	0,06	227,92	0,06	227,92	0,05	227,92	0,05
Котельная ДК с. Воскресенка	38,89	0,01	38,89	0,01	38,89	0,01	38,89	0,01
<b>ИТОГО:</b>	<b>2088,08</b>	<b>0,512</b>	<b>2088,08</b>	<b>0,472</b>	<b>2088,08</b>	<b>0,468</b>	<b>2088,08</b>	<b>0,466</b>

Согласно таблицы 16 перспективный расход условного топлива к 2029 году снизится на 0,046 тыс. т.у.т. Снижение объясняется выполнением мероприятий по установке ВПУ и периодическим выполнением плановых текущих и капитальных работ по ремонту котельного оборудования.

В таблице 17 и рисунке 3 представлен перспективный баланс Троицкого сельского поселения по топливу.

**Таблица 17. Перспективный баланс по топливу за период с 2013 г. по 2029 г.**

<b>Год</b>	<b>Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т</b>
2013	0,512
2014	0,505
2015	0,499
2016	0,492
2017	0,486
2018	0,479
2019	0,472
2020	0,472
2021	0,471
2022	0,470
2023	0,469
2024	0,468
2025	0,468
2026	0,468
2027	0,467
2028	0,467
2029	0,466

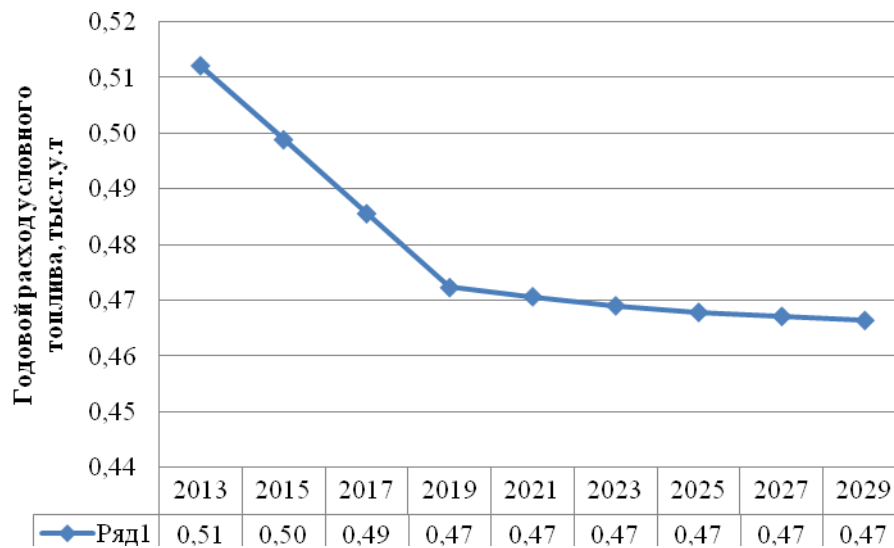

**Рис. 3. Перспективный баланс Троицкого сельского поселения по твердому топливу**

Согласно данным таблицы 17 и рисунку 3, за счет выполнением мероприятий по установке ВПУ и периодическим выполнением плановых текущих и капитальных работ по ремонту котельного оборудования расход топлива снижается до 2029 г.

В таблице 18 представлены данные по запасам топлив по периодам.

**Таблица 18. Прогноз нормативов создания запасов каменного угля**

Наименование энергоисточника	Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ), тыс. т	Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тыс. т.	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс. т
<b>2019 год</b>			
Котельная СОШ с. Троицкое	0,1567	0,0218	0,1349
Котельная ДК с. Ломачевка	0,0211	0,0029	0,0182
Котельная ДК с. Воскресенка	0,0041	0,0006	0,0035
<b>2024 год</b>			
Котельная СОШ с. Троицкое	0,1567	0,0218	0,1349
Котельная ДК с. Ломачевка	0,0196	0,0027	0,0169
Котельная ДК с. Воскресенка	0,0041	0,0006	0,0035
<b>2029 год</b>			
Котельная СОШ с. Троицкое	0,1567	0,0218	0,1349
Котельная ДК с. Ломачевка	0,0196	0,0027	0,0169
Котельная ДК с. Воскресенка	0,0034	0,0005	0,0030

## **7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение**

### **7.1. Общие положения**

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии и тепловых сетей сформированы на основании мероприятий, прописанных в разделах 2, 3, 4, 5 настоящего отчета.

В таблице 19 приведена Программа развития системы теплоснабжения Троицкого сельского поселения до 2029 года с проиндексированными кап. затратами разработанная на основании принятых решений.

**Таблица 19. Программа развития системы теплоснабжения Троицкого сельского поселения до 2029 года с проиндексированными кап. затратами указанными в ценах соответствующих лет, тыс. руб.**

№ п/п	Наименование котельной, мероприятия	Планируемые действия		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Всего	
1	<b>Котельная СОШ с. Троицкое</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113,3</b>	
	Реконструкция котельной	Установка ХВП	Установка ХВП - Pentair Water TS 91-08 - 1 шт. или аналогичного оборудования	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,3
2	<b>Котельная ДК с. Ломачевка</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113,3</b>
	Реконструкция котельной	Установка ХВП	Установка ХВП - Pentair Water TS 91-08 - 1 шт. или аналогичного оборудования	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,3
3	<b>Котельная ДК с. Воскресенка</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113,3</b>
	Реконструкция котельной	Установка ХВП	Установка ХВП - Pentair Water TS 91-08 - 1 шт. или аналогичного оборудования	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,3
<b>ИТОГО ПО ВСЕМ КОТЕЛЬНЫМ:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340,0</b>



## **7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе**

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу строительство источников тепловой энергии приведена в таблице 20.

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу установка ВПУ на существующих источниках приведена в таблице 21.

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах в целом по всем мероприятиям по источникам тепловой энергии приведена в таблице 22.

**Таблица 20. Всего затраты по разделу «Строительство источников тепловой энергии», тыс. руб.**

<b>ВСЕГО</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Всего
ПИР и ПСД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СМ и НР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Всего кап.затраты</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Всего смета проекта</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Таблица 21. Всего затраты по разделу «Установка ВПУ на источниках тепловой энергии», тыс. руб.**

<b>ВСЕГО</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Всего
ПИР и ПСД	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Оборудование	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132
СМ и НР	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114
<b>Всего кап.затраты</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	261	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	261
Непредвиденные расходы	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
НДС	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
<b>Всего смета проекта</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	340	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	340

**Таблица 22. Величина необходимых инвестиций в строительство и установку ВПУ на источниках тепловой энергии, тыс. руб.**

<b>ВСЕГО</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Всего
ПИР и ПСД	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Оборудование	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132
СМ и НР	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114
<b>Всего кап.затраты</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	261	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	261
Непредвиденные расходы	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
НДС	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
<b>Всего смета проекта</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	340	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	340

### **7.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них**

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей приведена в таблице 23.

**Таблица 23. Всего затраты по разделу «Реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей», тыс. руб.**

<b>ВСЕГО</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>Всего</b>
ПИР и ПСД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СМ и НР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Всего кап.затраты</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Всего смета проекта</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **7.4. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения**

Предлагаемыми программами не планируется изменения принятых температурных графиков на теплоисточниках до 2029 года.

Изменения гидравлического режима работы системы теплоснабжения не планируются.

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах в целом по всем мероприятиям приведена в таблице 24.

**Таблица 24. Необходимые инвестиции в строительство котельных, установку ВПУ на источниках тепловой энергии, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей до 2028 года в проиндексированных ценах (прогноз), тыс. руб.**

<b>ВСЕГО</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Всего
ПИР и ПСД	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Оборудование	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132
СМ и НР	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114
<b>Всего кап.затраты</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	261	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	261
Непредвиденные расходы	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
НДС	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
<b>Всего смета проекта</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	340	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	340


## **7.5. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения**

Результатом утверждения схемы теплоснабжения Троицкого сельского поселения до 2029 года должно быть выделение ЕТО и тарифа на тепловую энергию отпускаемую потребителям. Предполагаемый период, с которого начнет функционировать ЕТО - 2015 г.

Предлагаемые в Разделе 7 настоящего отчета источники инвестиций предполагают возможность привлечения тарифных средств для реализации программы.

Существует ограничение на применения тарифных средств для реализации программы из-за предельных норм роста тарифов утверждаемых ФСТ России.

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. На рис. 4 представлена динамика изменения тарифов тепловой энергии по ЕТО.

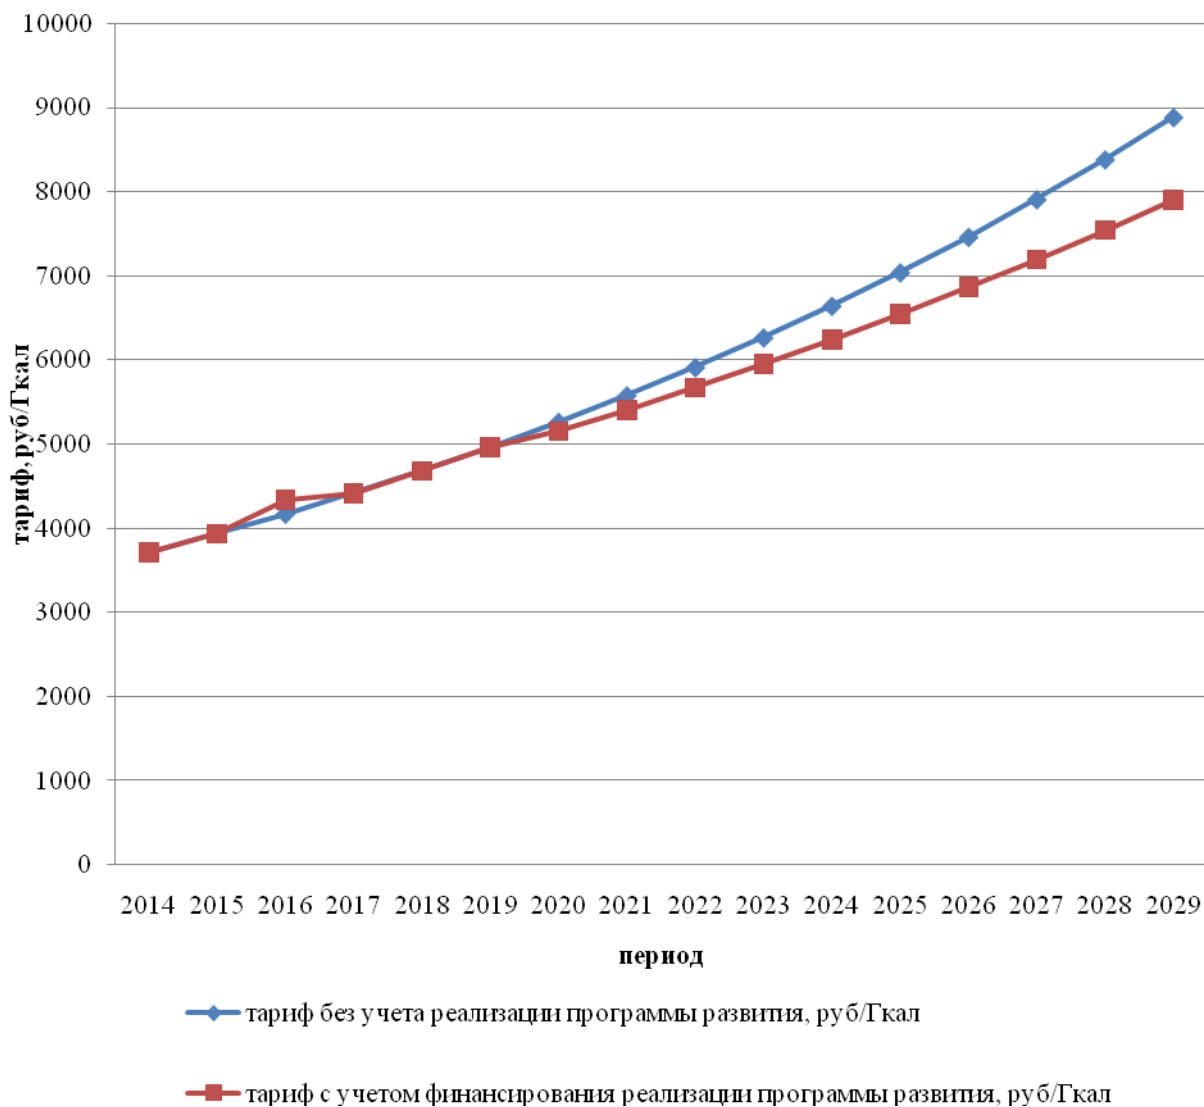

**Рис. 4. Прогноз величины тарифа по ЕТО ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский», влияние на величину тарифа реализации мероприятий указанных в программе**

Из рисунка 4 видно, что величина тарифа при условии реализации проектов схемы теплоснабжения колеблется, в период 2016 г. превышая величину тарифа, определенную без учета реализации проектов. Это обусловлено объемом реализуемых проектов в рассматриваемый период. Однако реализация этих проектов приводит к тому, что в период после 2019 г. прогнозируемая величина тарифа «с проектами» ниже величины тарифа «без проектов», что обусловлено выводом низкоэффективного оборудования на предыдущем этапе.

Сглаживание резких скачков тарифа возможно осуществить при формировании программы привлечения финансовых средств на реализацию проектов.



## **8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)**

При определении ЕТО рассматриваются только те организации, основной деятельностью которых является осуществление теплоснабжения жилых зданий, объектов социального и культурно-бытового назначения. Такой организацией является ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский».

Зоны действия тепловых сетей расположенных в Троицком сельском поселении:

- ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» (3 котельные: котельная СОШ с. Троицкое, котельная СДК с. Воскресенка, котельная СДК с. Ломачевка), суммарная установленная мощность источников – 2,292 Гкал/ч.

Предлагается для Троицкого сельского поселения определить одну ЕТО – ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский».

Согласно пункту 7 раздел II «Критерии и порядок определения ЕТО» «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» утвержденных ПП РФ №808 от 08.08.2012 г. критериями для определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Теплоснабжающая организация ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» соответствует требованиям для присвоения статуса ЕТО.

Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ФЗ №190 «О теплоснабжении» орган местного самоуправления Ижморского района.

На основании полученных данных можно сделать вывод, что теплоснабжающая организация ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский» наиболее соответствует требованиям для присвоения статуса ЕТО.

Предлагается для Троицкого сельского поселения определить ЕТО – ООО «Кузбасская ресурсоснабжающая компания – Ижморский»

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ФЗ №190 «О теплоснабжении» орган местного самоуправления городского округа.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены и установлены ПП РФ №808 от 08.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации». В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с пунктом 19 «Постановления об организации теплоснабжения...» могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

## 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В связи с тем, что все источники тепловой энергии имеют резерв мощности и обеспечивают требуемые гидравлические параметры теплоносителя у потребителей (с учетом выполнения предложенных мероприятий) производить перераспределение тепловой нагрузки между источниками в эксплуатационном режиме не имеет смысла.

Предлагаемое к реализации распределение тепловой нагрузки представлено в таблице 25.

**Таблица 25. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии**

№	Наименование котельной	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч			
		2014	2019	2024	2029
1	Котельная СОШ с. Троицкое	0,642	0,642	0,642	0,642
2	Котельная ДК с. Ломачевка	0,085	0,085	0,085	0,085
3	Котельная ДК с. Воскресенка	0,016	0,016	0,016	0,016

## **10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям**

Согласно данным Администрации Ижморского района, бесхозяйные тепловые сети на территории Троицкого сельского поселения отсутствуют. Все сети обслуживаются предприятиями в зонах действия чьих источников они находятся.